



## ERSATZTEILLISTE


Condair 505  
Gültig von 01.01 bis 31.12.2021

Luftbefeuchtung, Entfeuchtung  
und Verdunstungskühlung

 **condair**


Position	Ersatzteile	SAP-Nr.
1	Motor kpl. 220...240V/50...60Hz Motor kpl. 100...110V/50...60Hz	1110294
2	Kondensator 1 µF, 220...240V/50+60Hz Kondensator 4 µF, 100...110V/50Hz Kondensator 3 µF, 100...110V/60Hz	1103741 auf Anfrage auf Anfrage
3	Zerstäuberteil	1104399
4	Niveaueinheit	1104396
5	Schalter kpl. (nur grüne Version)	1104082

Condair 505

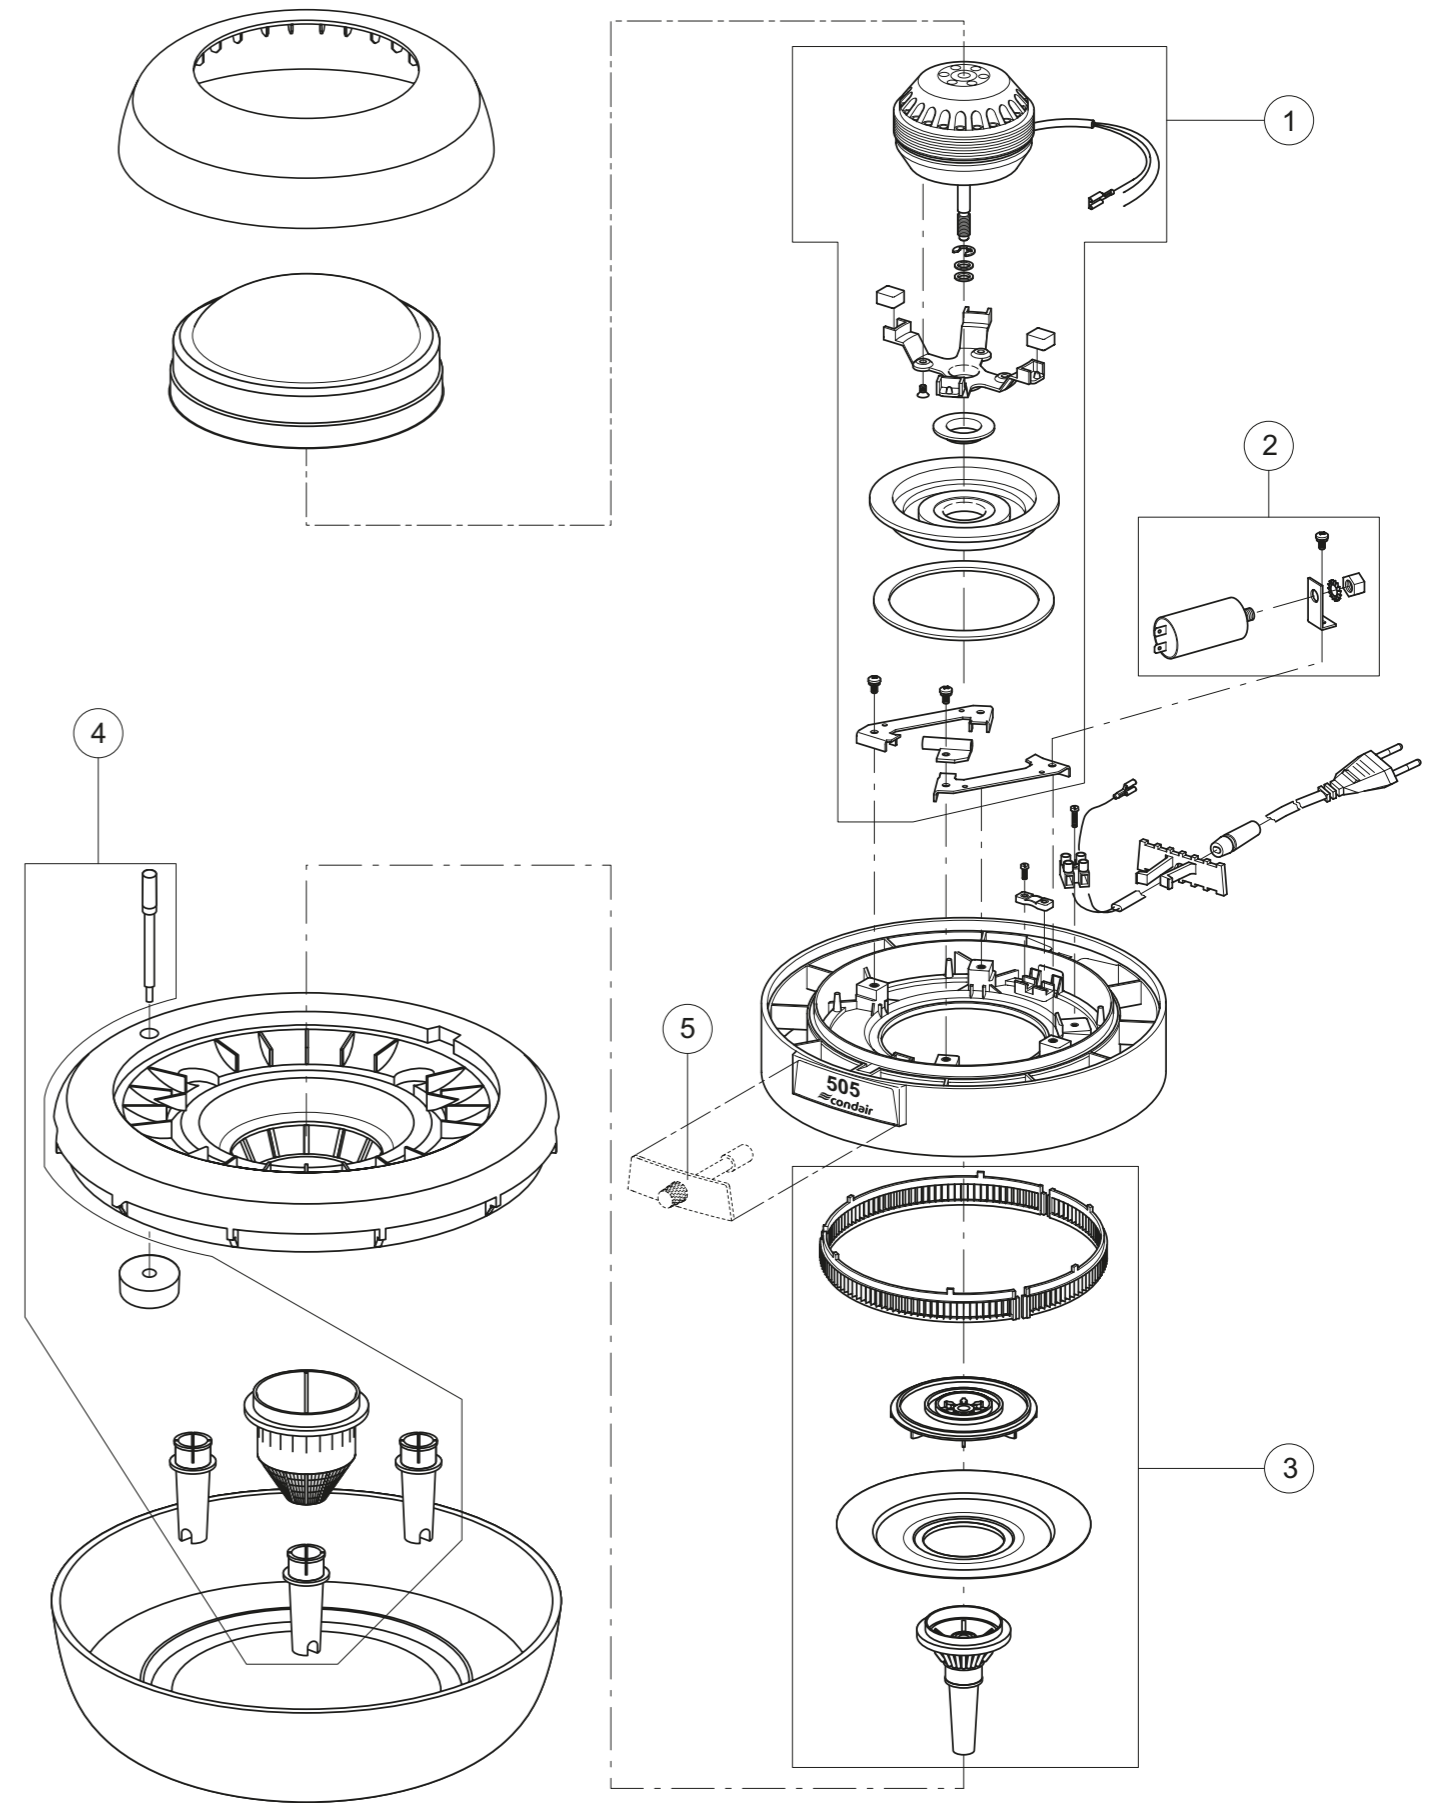


Position	Ersatzteile	SAP-Nr.
1	Motor kpl. 220...240V/50...60Hz Motor kpl. 100...110V/50...60Hz	1110294
2	Kondensator 1 $\mu$ F, 220...240V/50+60Hz Kondensator 4 $\mu$ F, 100...110V/50Hz Kondensator 3 $\mu$ F, 100...110V/60Hz	1103741 auf Anfrage auf Anfrage
3	Zerstäuberteil	1104399
4	Niveaeinheit	1104396
5	Ablaufanschluss	1103751
6	Doppelschwimmer kpl. Doppelschwimmer-Körper	1101558 1103754
7	Schalter kpl. (nur grüne Version)	1104082


Condair 505S

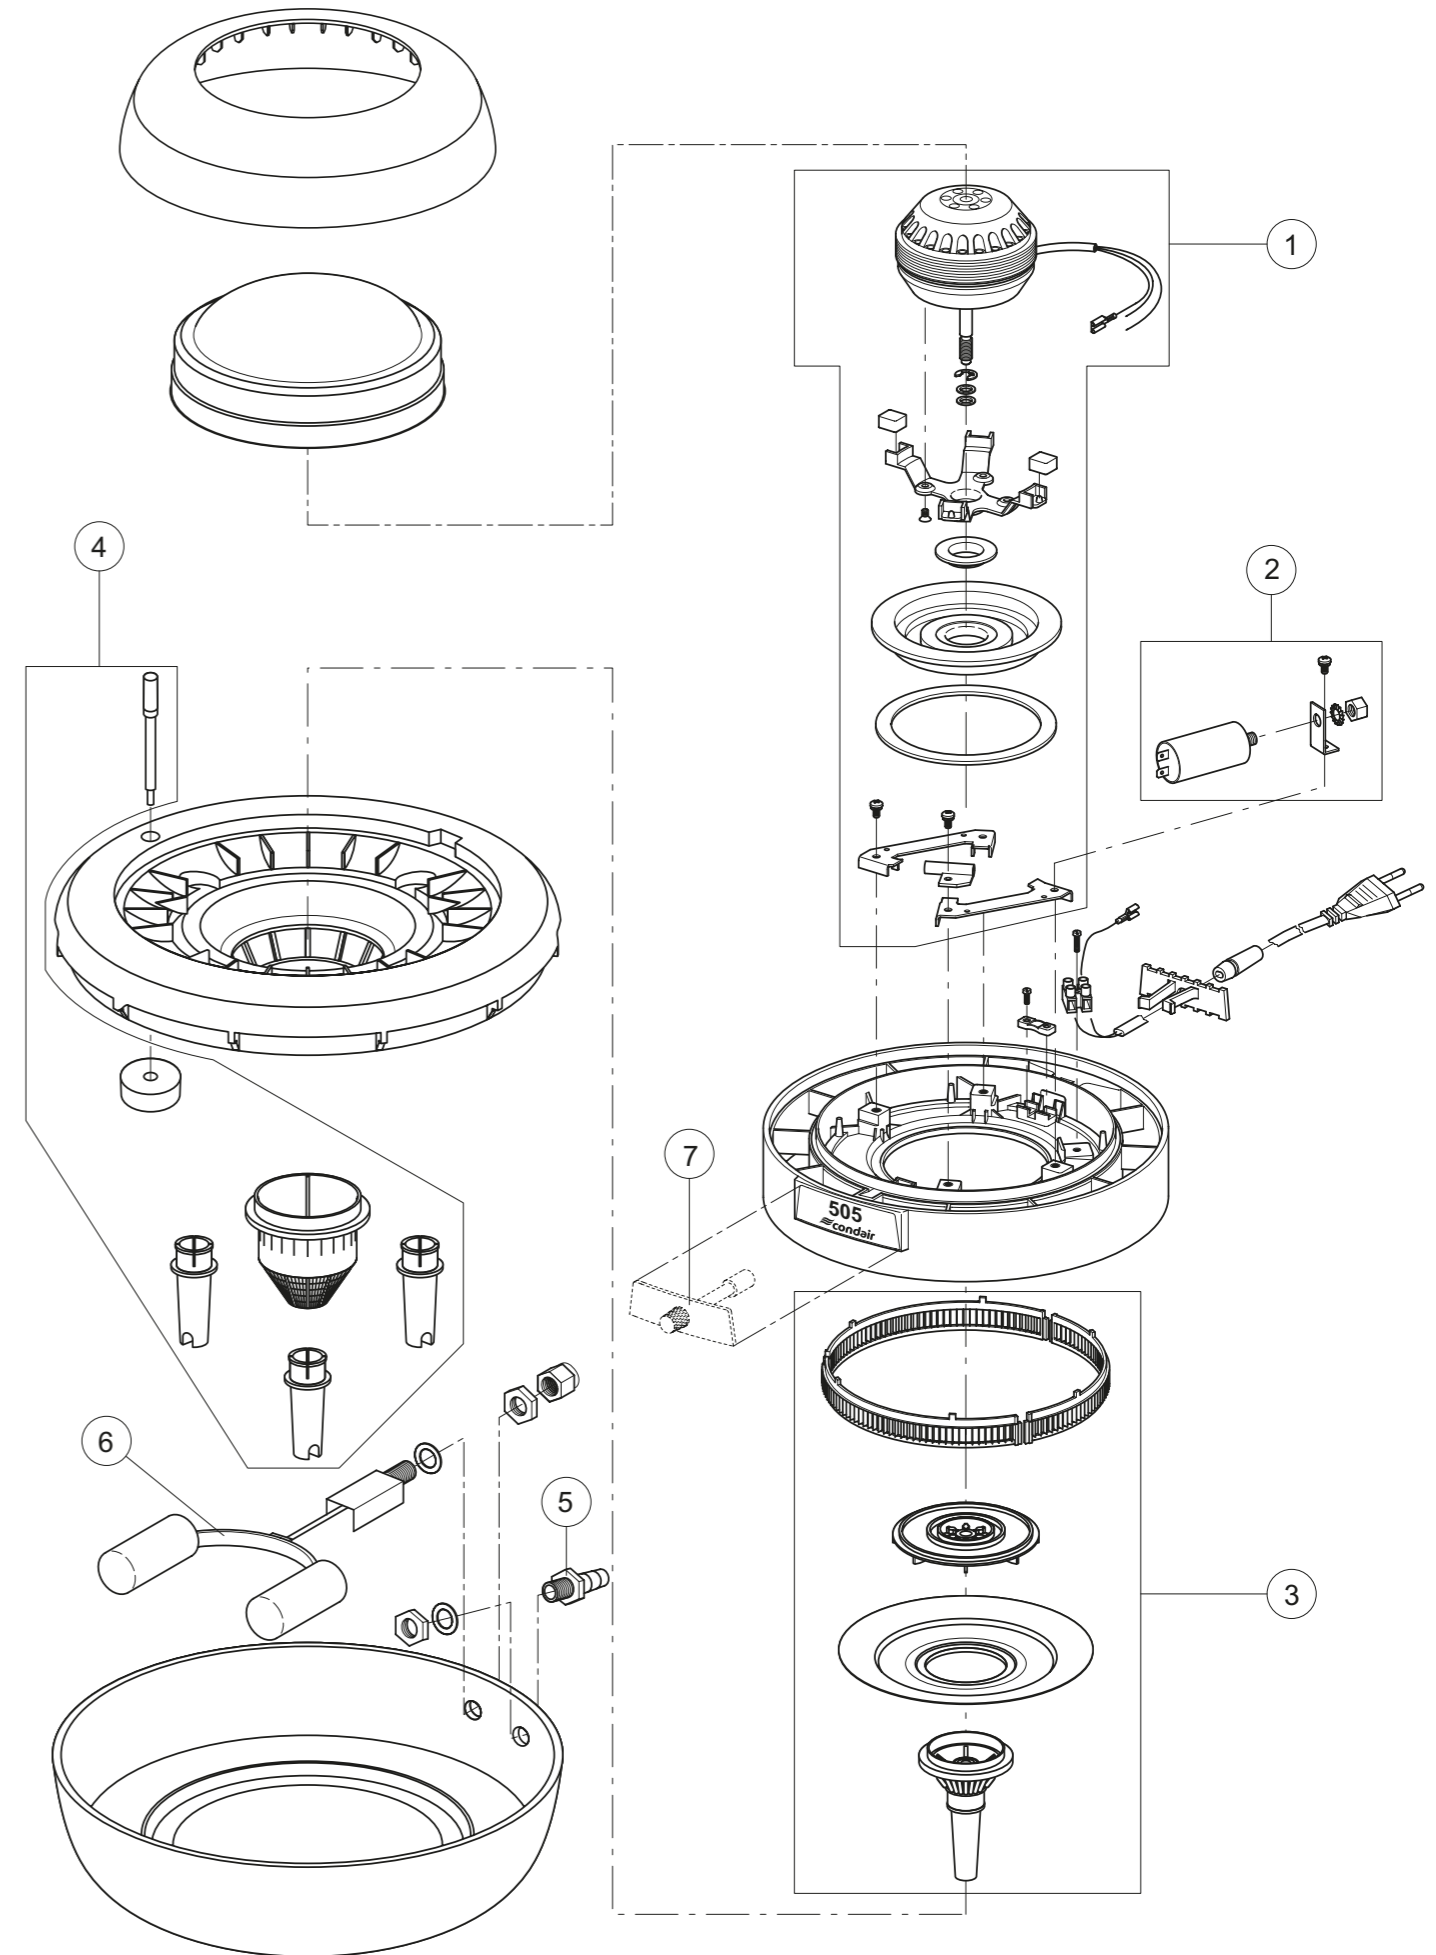

Notizen

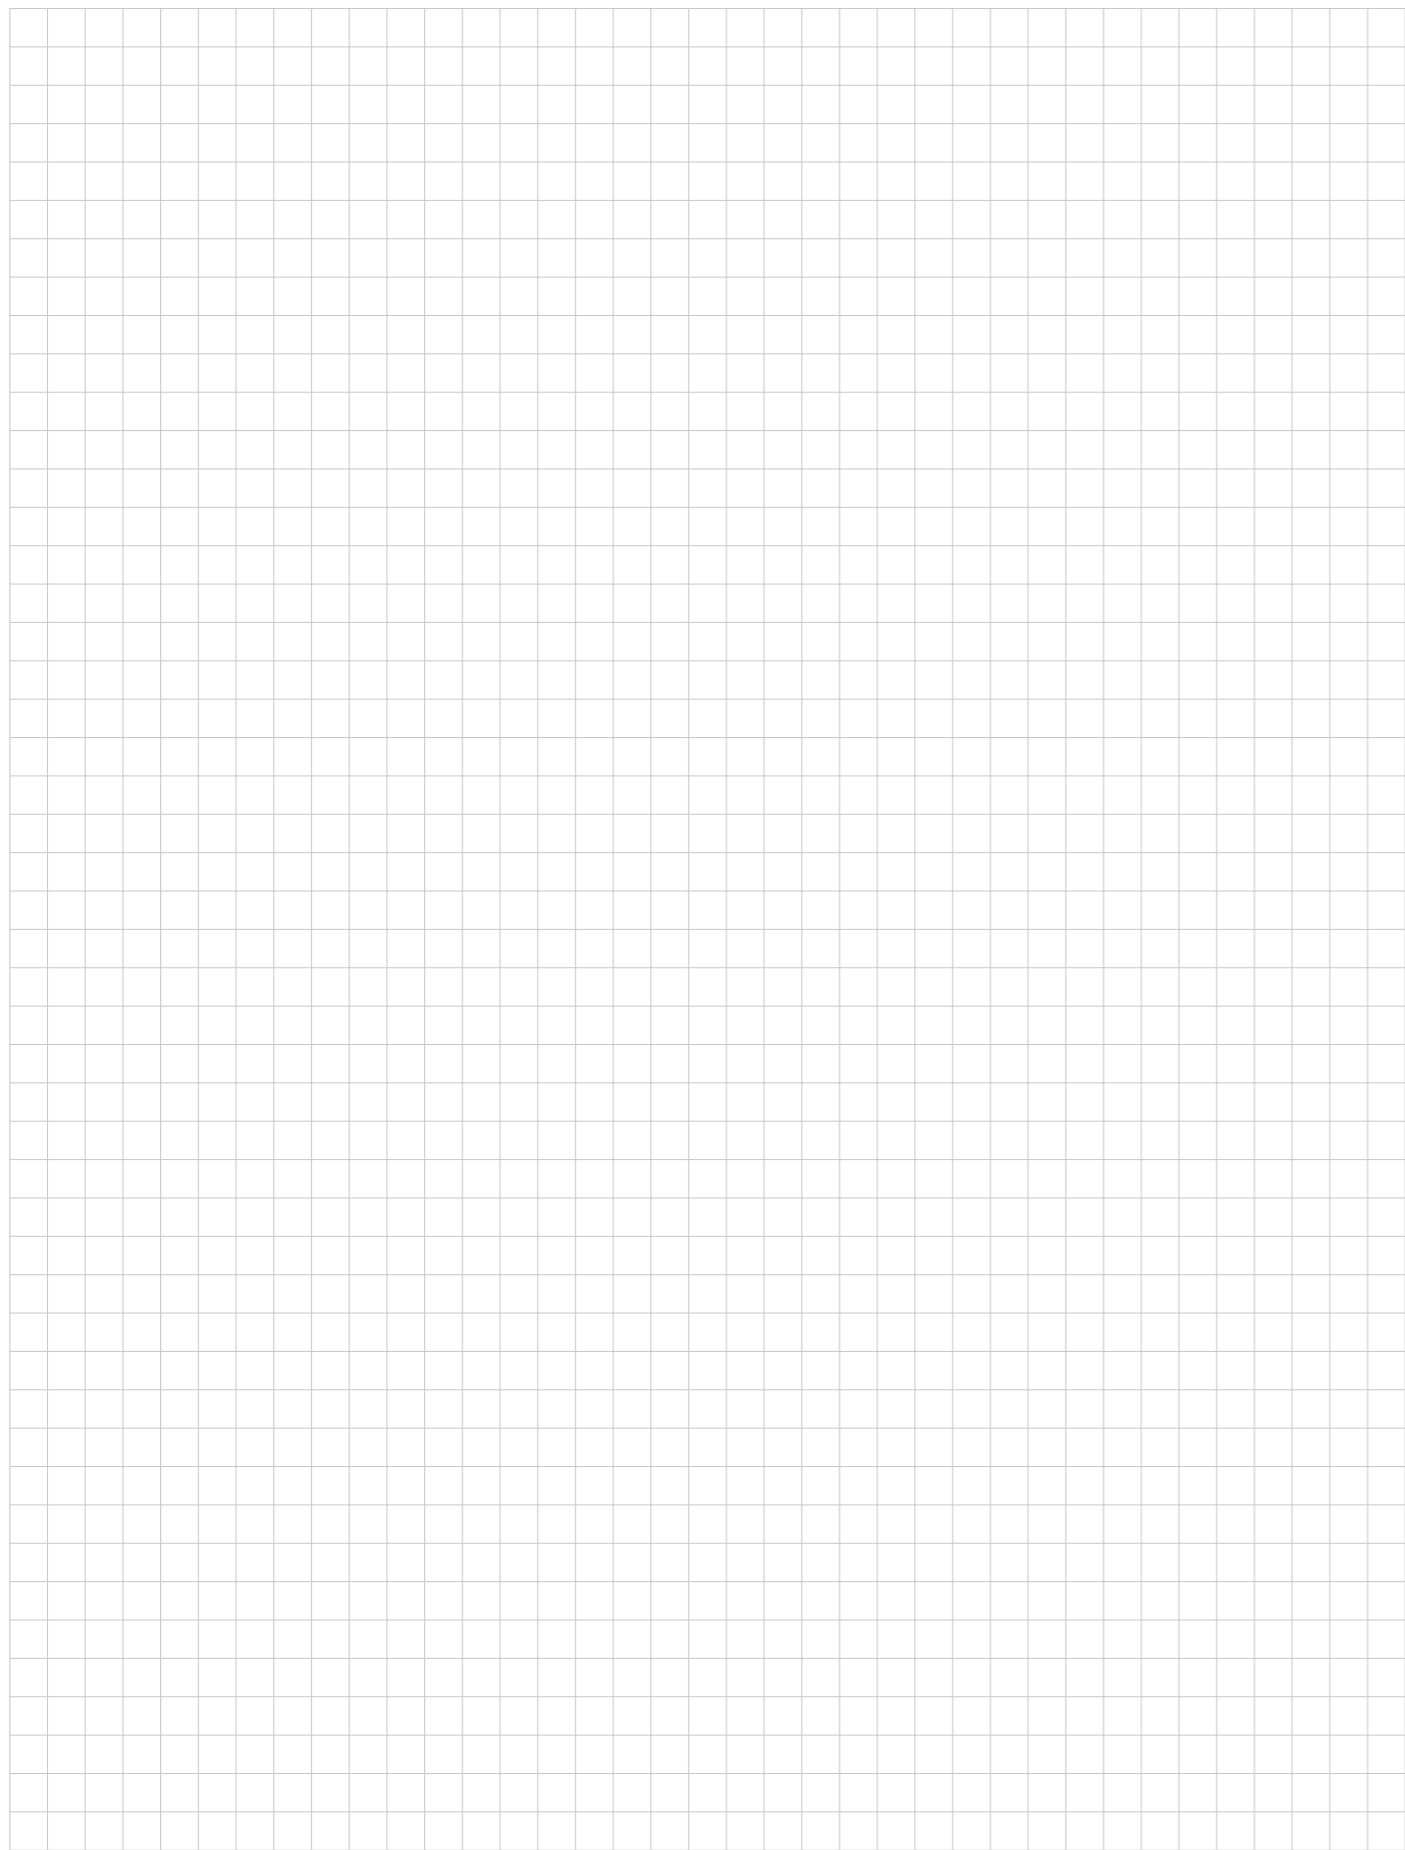

Notizen

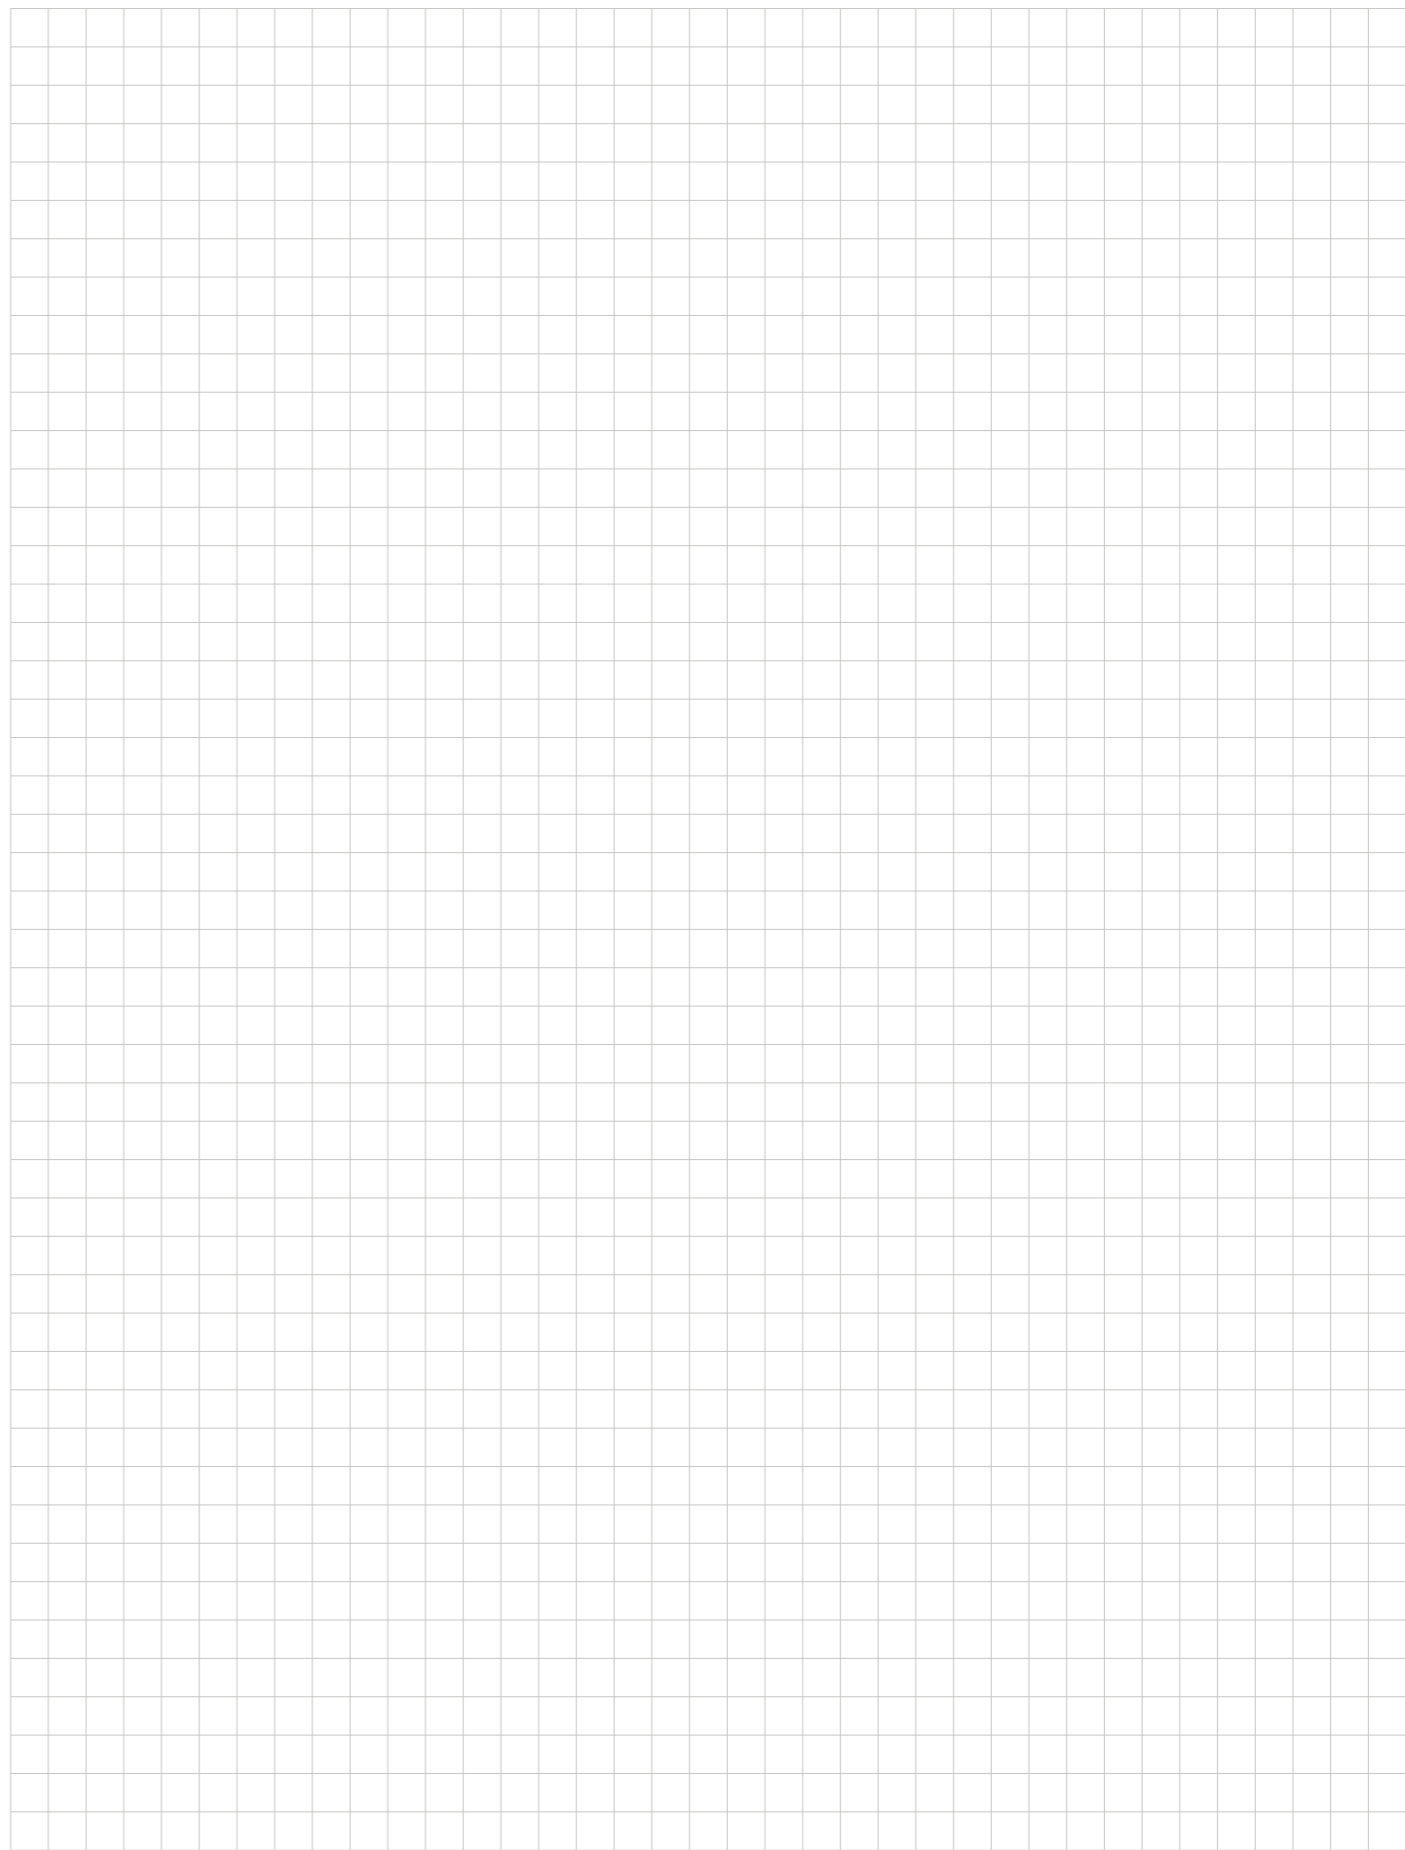

## Condair GmbH

### Regionalcenter **Süd**

Parkring 3  
D-85748 Garching  
Tel. +49 (0) 89 / 20 70 08-0  
Fax +49 (0) 89 / 20 70 08-140

### Regionalcenter **Südwest**

Zettachring 6  
D-70567 Stuttgart  
Tel. +49 (0) 711 / 25 29 70-0  
Fax:+49 (0) 711 / 25 29 70-40

### Regionalcenter **Mitte**

Nordendstraße 2  
D-64546 Mörfelden-Walldorf  
Tel. +49 (0) 61 05 / 963 88-0  
Fax +49 (0) 61 05 / 963 88-40

### Regionalcenter **West**

Werftstraße 25  
D-40549 Düsseldorf  
Tel. +49 (0) 211 / 54 20 35-0  
Fax +49 (0) 211 / 54 20 35-60

### Regionalcenter **Nord**

Lüneburger Straße 4  
D-30880 Laatzen - Rethen  
Tel. +49 (0) 5102 / 79 59 8-0  
Fax +49 (0) 5102 / 79 59 8-40

### Regionalcenter **Ost**

Chausseestraße 88  
D-10115 Berlin  
Tel. +49 (0) 30 / 921 03 44 -0  
Fax +49 (0) 30 / 921 03 44-40

### Condair **Österreich**

Perfektastraße 45  
A-1230 Wien  
Tel. +43 (0) 1 / 60 33 111-0  
Fax +43 (0) 1 / 60 33 111 399